


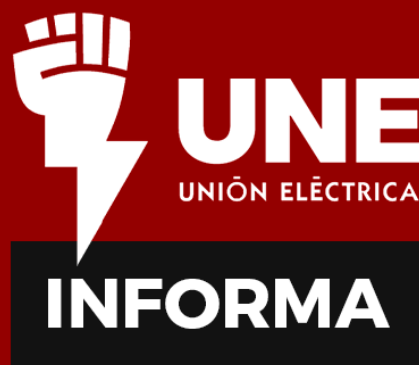

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 09:38 horas de la mañana hasta las 12:59 horas (máximo 230 MW) y desde las 15:24 horas de la tarde hasta las 20:43 horas de la noche.

La máxima afectación en el día fue de 653 MW a las 18:40 horas, coincidiendo con la hora pico.

La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 1995 MW y la demanda 1800 MW, con todo el sistema con servicio. Se estima una afectación en el horario de la media de 300 MW.

Se encuentran fuera de servicio por avería la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 2 de la CTE de Felton. Se encuentra en mantenimiento la unidad 8 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz y la unidad 6 de la CTE Nuevitas.

Las limitaciones en la generación térmica, 382 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 85 centrales de generación distribuida, los motores del Fuel de Moa y la patana de Santiago de Cuba para un total de 916 MW. Hay 11 centrales con bajas coberturas (59 MW).

Para el pico se estima la entrada de motores de Generación Distribuida que están a la espera de mantenimiento y se autoriza su uso con 30 MW, la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 60 MW y la entrada de 2 motores en la Patana de Melones con 36 MW.

Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 2121 MW y una demanda máxima de 2720 MW, para un déficit de 599 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 669 MW en este horario.

(Tomado de la Página de Facebook de la Unión Eléctrica UNE)